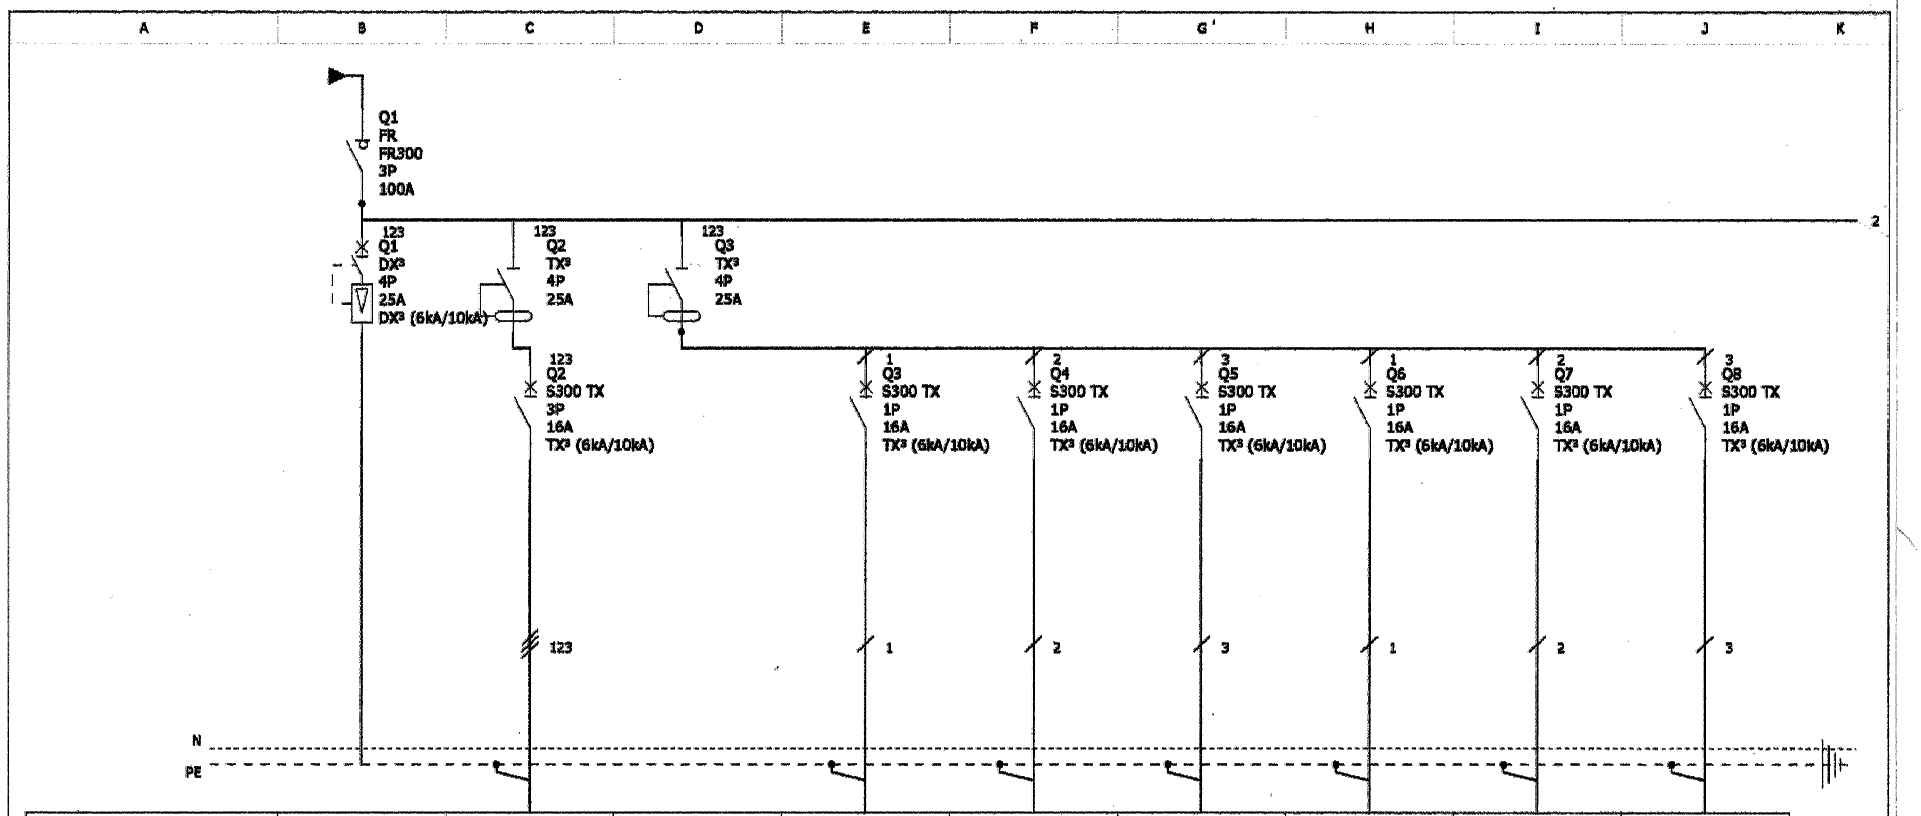

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenie zacisku									
Opis	OCHRONNIK PRZECIW-PRZEPIĘCIOWY	GNIAZDO WTYCZK. 400v 3x16A/Z	RÓŻNICÓWKA OBWODÓW GNIAZD 230V 16A/Z	OBWÓD GNIAZD 230V OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	OBWÓD GNIAZD 230V OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA	OBWÓD GNIAZD 230V SANITARIATÓW	OBWÓD GNIAZDA 230V WYDZIELONEGO AUTOMAT	OBWÓD GNIAZDA 1230V WYDZIELONEGO	REZERWA
Moc	16kW	6kW		2kW	3kW	3kW	3kW	3kW	
Długość kabla									
Przekrój przewodu	5x10	5x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Typ kabla	YKYżo	YDYżo		YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	YDYpżo	
Typ izolacji kabla									

Biuro projektowe

RT Projekt

inż. Radomir Torchała

66-200 Świebodzin, ul.Słoneczna 2
tel. 669 807 000
e-mail: radomir-t@o2.pl
NIP 927-143-44-65
REGON 080436904

Nazwa projektu:
Przebudowa pomieszczeń w Zespole Edukacyjnym w Brójcach, dz. nr ewid.: 318, 321/2, 322, 323, 328.

Inwestor: GMINA TRZCIEL
UL.POZNAŃSKA 22, 66-320 TRZCIEL

Nazwa rysunku:
SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ

Stadium:	*Data:*
P.WYK.	12.2017
Branża:	*Skala:*
Elektr.	1:100

Wykonawcy opracowania		*Nr upr.*	*Podpis*
Projektant:	inż. Konstanty Rompalski	184/85/Zg	
Projektant:			
Opracow.:	inż. Radomir Torchała		
Sprawdz.:	inż. Witold Jurga	4752/61	

Nr rys.: E2