


LEGENDA:

- plafoniera hermetyczna np. P109 11W, PHILIPS
- oprawa halogenowo - ruchowa 300W z czujnikiem ruchu
- oprawa kasetonowa 4x18W np. ORO 418 RP firmy FAREL PHILIPS
- oprawa kasetonowa 4x18W z modulem awaryjnym, np. ORO 418N Aw 3/RM firmy FAREL PHILIPS
- łącznik 1-biegunowy, pod tynk, 16A
- łącznik 1-biegunowy, hermetyczny, 16A
- łącznik świecznikowy, pod tynk 16A
- łącznik zmienny, pod tynk, 16A
- łącznik świecznikowy, hermetyczny 16A
- łącznik krzyżowy, pod tynk, 16A
- numer pomieszczenia wg dokumentacji budowlanej
- wentylator wyciągowy, załączany z oświetleniem

Przewody:

YDYpžo 3-4x1,5 mm² - oświetlenie, izolacja 750V

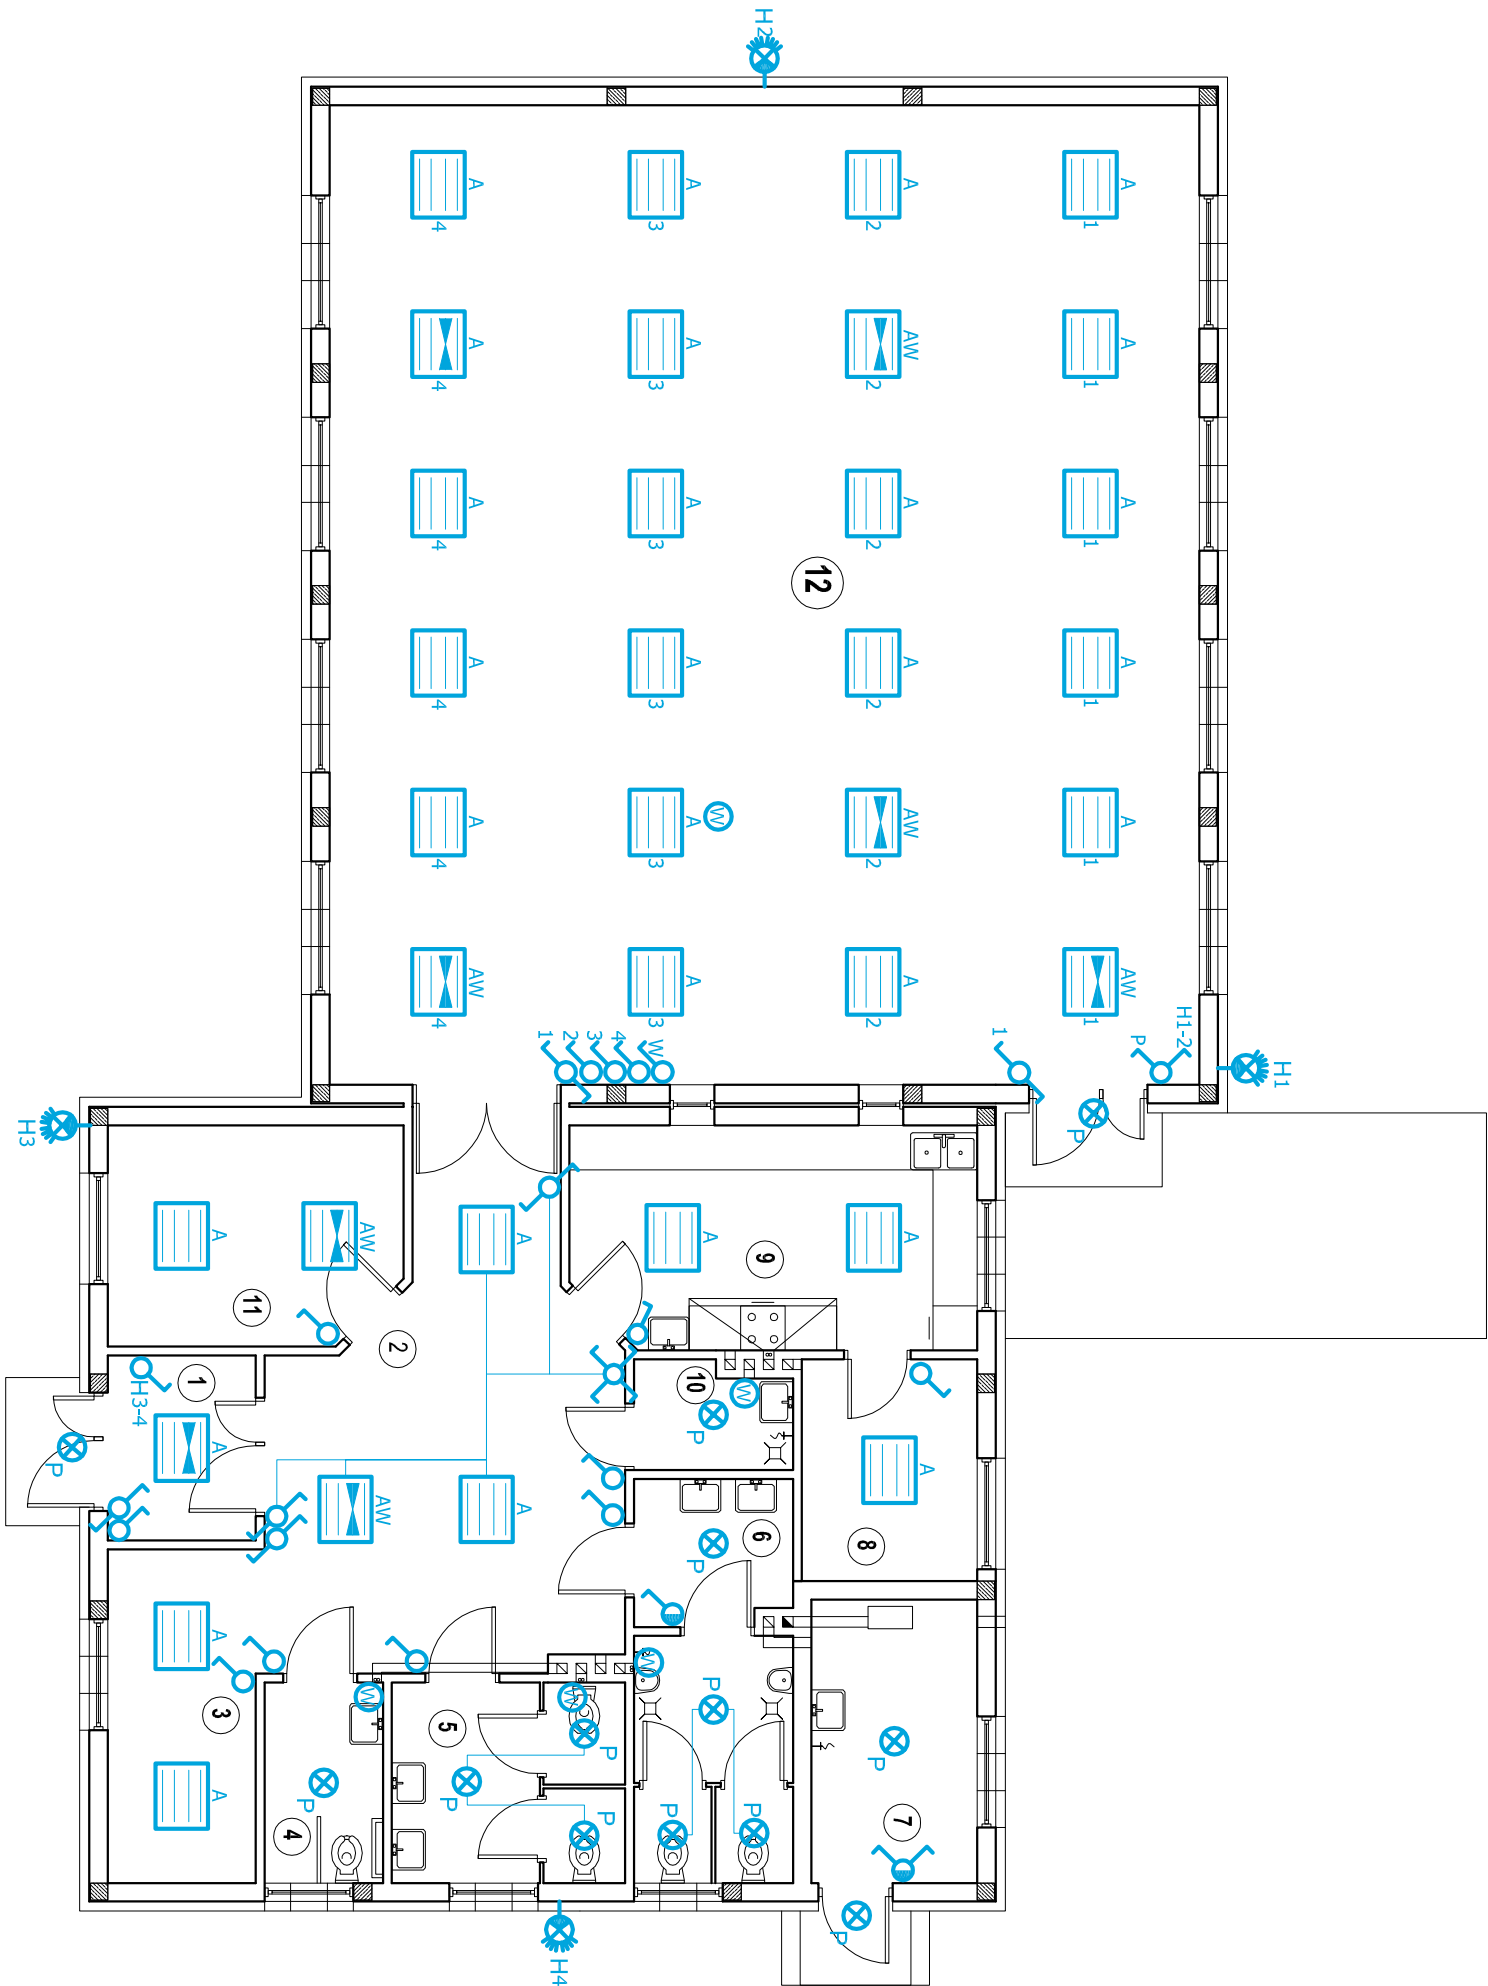

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM,
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE			
INŻ. WOJCIECH GÓRZNY, 66-300 MIĘDZYRZECZ, OŚ. GEN. SIKORSKIEGO 9			
OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA		
ADRES	LUTOŁ MOKRY, DZ. BUD. NR 46/6, GMINA TRZCIEŁ		
INWESTOR	GMINA TRZCIEŁ, UL. POZNAŃSKA 22, 66-320 TRZCIEŁ		
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - OŚWIETLENIE		
PROJEKTANT	TECH. EDWARD WRZOSEK, NR UPR. BUD. 60/76/GW, SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
ASYSTENT	TECH. ZDZISŁAW MERDAŚ, NR UPR. BUD. 163/76/GW, SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANTA	SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PODPIS	NR RYS.		2
	SKALA		1:100
	BRANŻA		ELEKTRYCZNA
	DATA		MAY 2010